

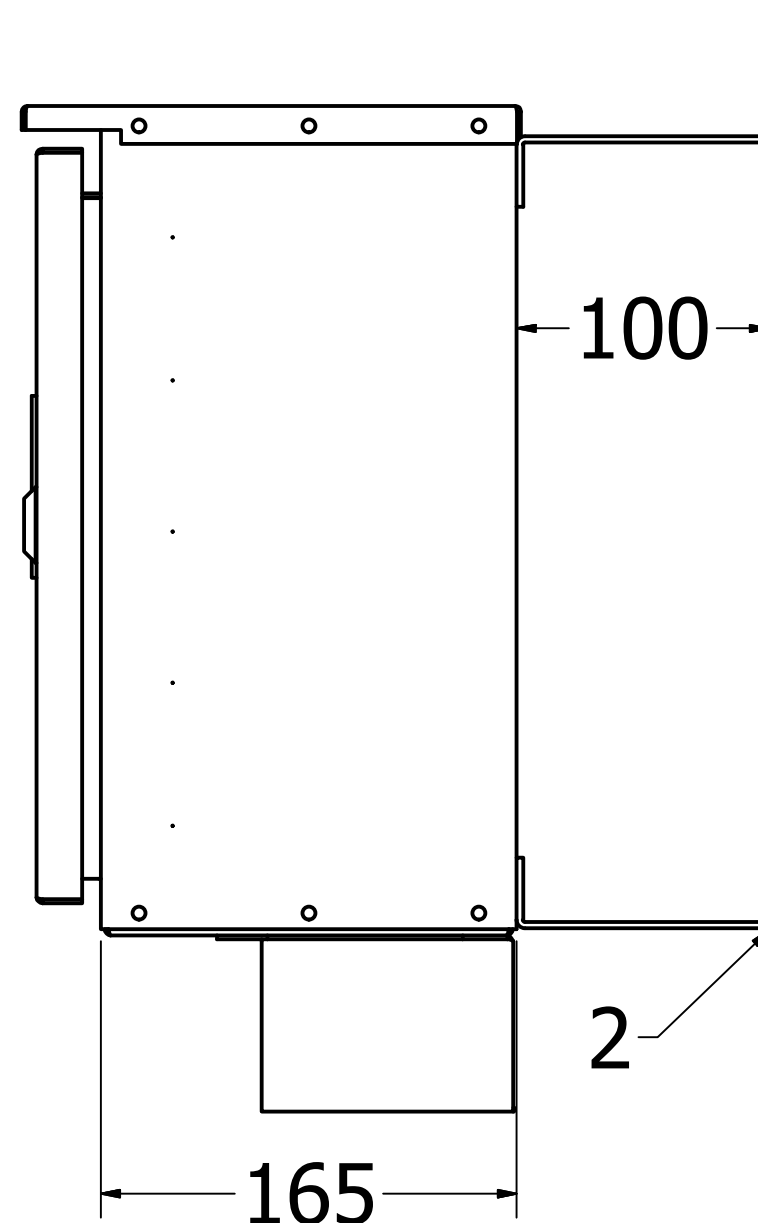



IAS-1-1

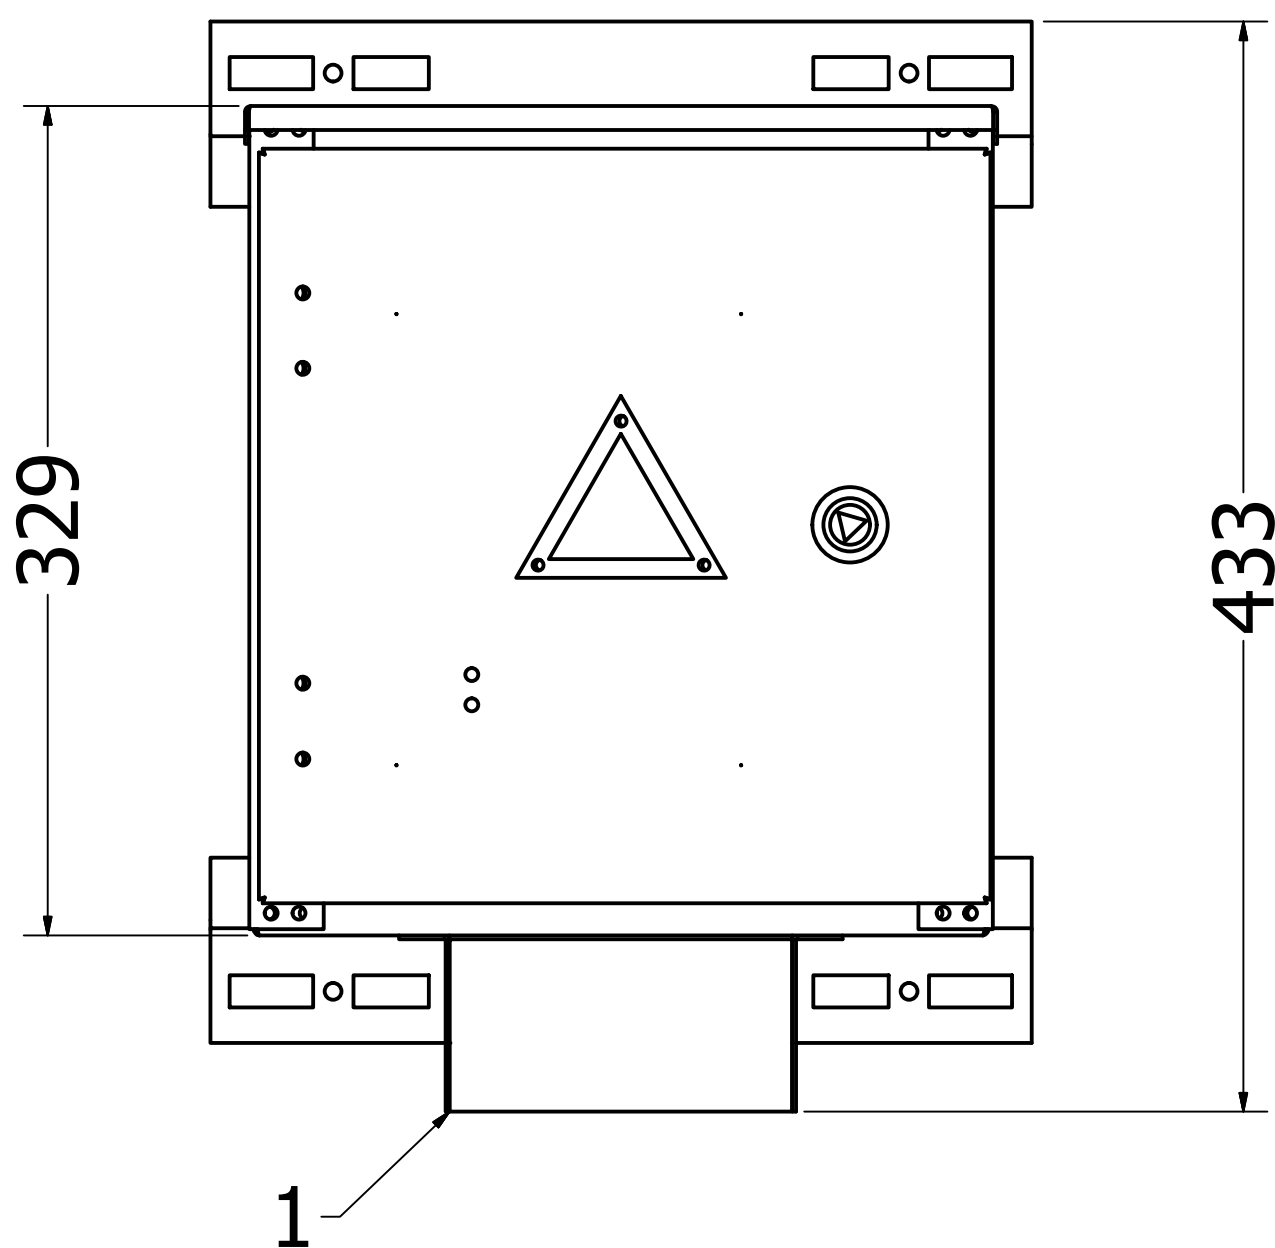


Skydas komplektuojamas su apatiniu kabelių uždengimu (1) ir papildomomis konstrukcijomis (2) montuoti skydą ant sienos ar gelžbetoninės atramos, kurios atitraukia gaminį nuo plokštumos 100mm.
Prie sienos skydą galima montuoti ir be papildomų konstrukcijų.

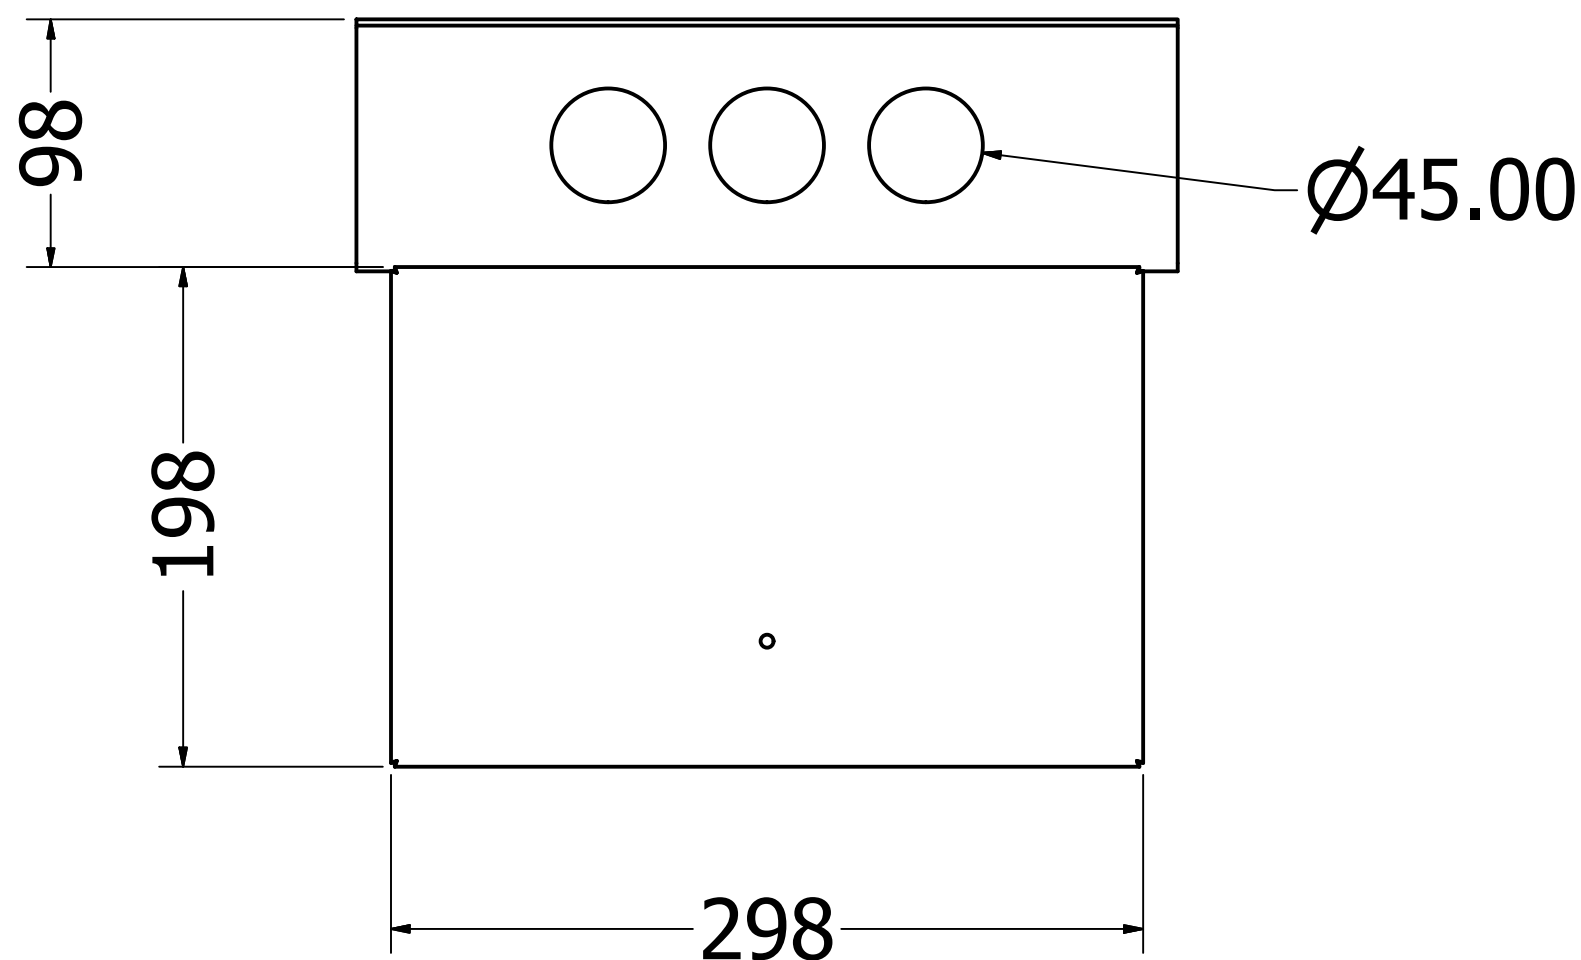



VIENFAZIAI TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI (1,2,4,6,8 apskaitų)

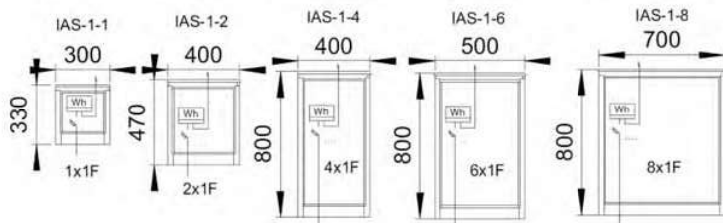

TRIFAZIAI TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI (1,2,4,6 apskaitų)

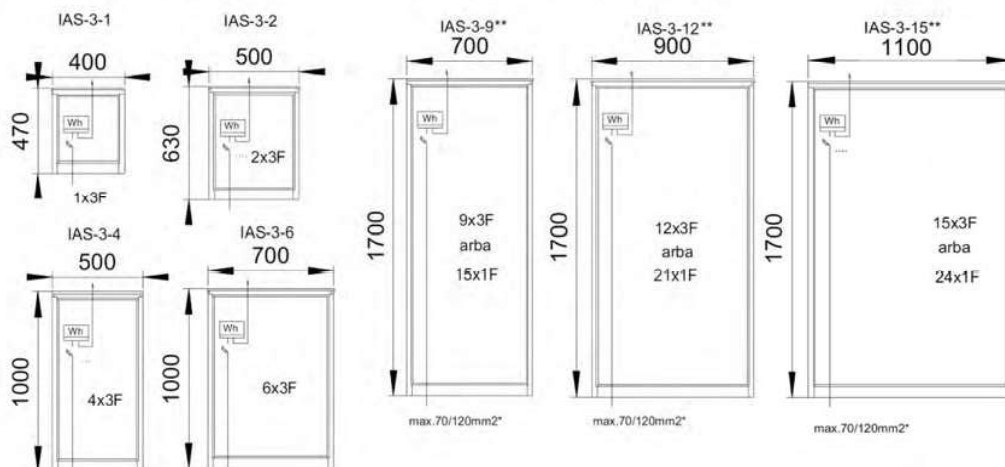


TRIFAZIAI NETIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS SKYDAI

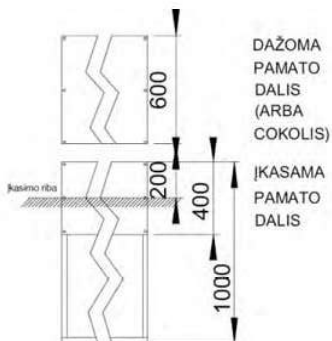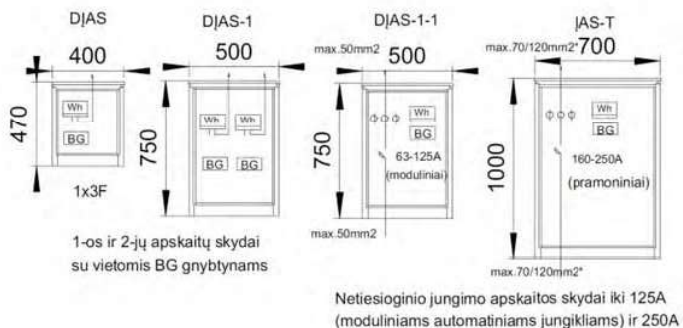


SUJUNGTŲ SPINTŲ PAVYZDŽIAI IR TVIRITNIMO STOVO (PAMATO) GABARITAI

(maksimalus sujungtų spintų plotis negali viršyti 2400mm)

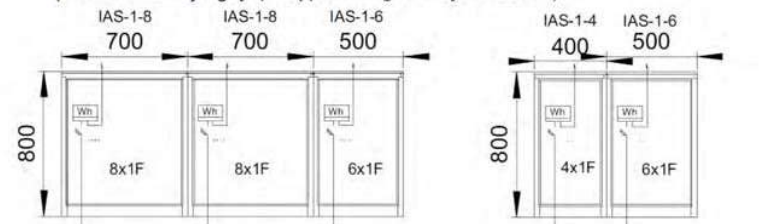


Sujungta 22-ų vienfazių apskaitų spinta (plotis - 1900mm)

Sujungta 10-ies vienfazių apskaitų spinta (plotis - 900mm)

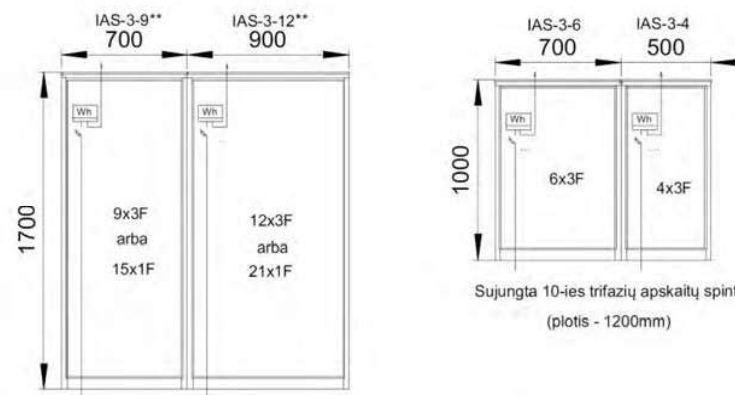

Sujungta 21-rių trifazių arba 36-ių vienfazių apskaitų spinta (plois 1600mm)

Sujungta 10-ies trifazių apskaitų spinta (plotis - 1200mm)

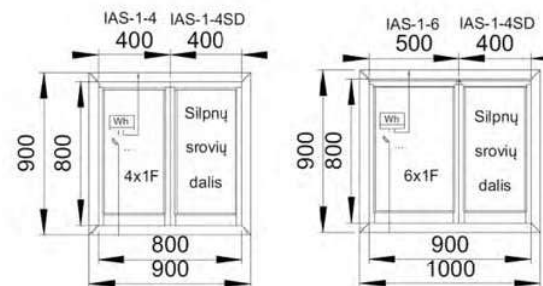

Sujungtos apskaitos spintos su silpnų srovių dalimi ir reviziniu (montuojamos į sieną)

*Jungiant storesnį nei 70mm² įvadinį bei išeinantį kabelį reikia papildomų šynų.

**IAS-3-9, IAS-3-12 ir IAS-3-15 skydai montuojami tik ant įkasamų pamatų arba cokolių.